




CASTILLA Y LEÓN

VILLAMAYOR 220

Generación Eólica (MW)

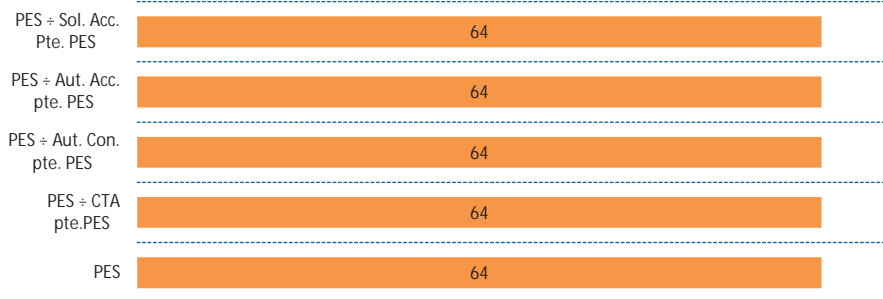


	PES	PES + CTA pte.PES	PES + Aut. Con. pte. PES	PES + Aut. Acc. pte. PES	PES + Sol. Acc. Pte. PES
RdT_EOL	0	0	0	0	0
RdD_EOL	64	64	64	64	64

Generación Termosolar (MW)




	PES	PES + CTA pte.PES	PES + Aut. Con. pte. PES	PES + Aut. Acc. pte. PES	PES + Sol. Acc. Pte. PES
RdT_STE	0	0	0	0	0
RdD_STE	0	0	0	0	0

Generación renovable de otras tecnologías (MW)

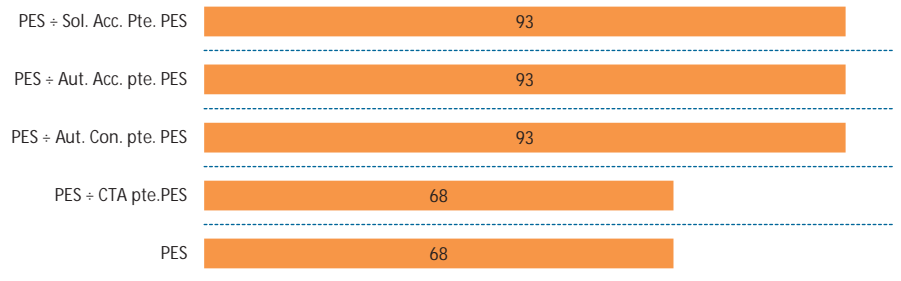

	PES	PES + CTA pte.PES	PES + Aut. Con. pte. PES	PES + Aut. Acc. pte. PES	PES + Sol. Acc. Pte. PES
RdT_OTRAS	0	0	0	0	0
RdD_OTRAS	68	68	93	93	93

Generación Fotovoltaica (MW)

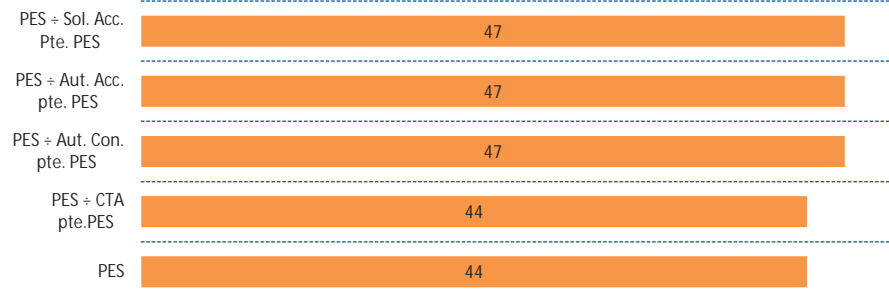

	PES	PES + CTA pte.PES	PES + Aut. Con. pte. PES	PES + Aut. Acc. pte. PES	PES + Sol. Acc. Pte. PES
RdT_FV	0	0	0	0	0
RdD_FV	44	44	47	47	47

- **PES + Sol. Acc. Pte. PES:** generación en servicio y generación pendiente de PES que ha solicitado acceso a RdT o que habiendo solicitado acceso a RdD el gestor de la red de distribución ha remitido solicitud de aceptabilidad a Red Eléctrica.
- **PES + Aut. Acc. pte. PES:** generación en servicio y generación pendiente de PES que cuenta con autorización de acceso (RdT) o aceptabilidad de acceso emitida por Red Eléctrica para conexión a Red de Distribución (RdD)
- **PES + Aut. Con. pte. PES:** generación en servicio y generación pendiente de PES que cuenta con autorización de conexión (sólo RdT)
- **PES + CTA pte.PES:** generación en servicio y generación pendiente de PES que cuenta con CTA (sólo RdT)